


Noodzaak en keuze aardlek

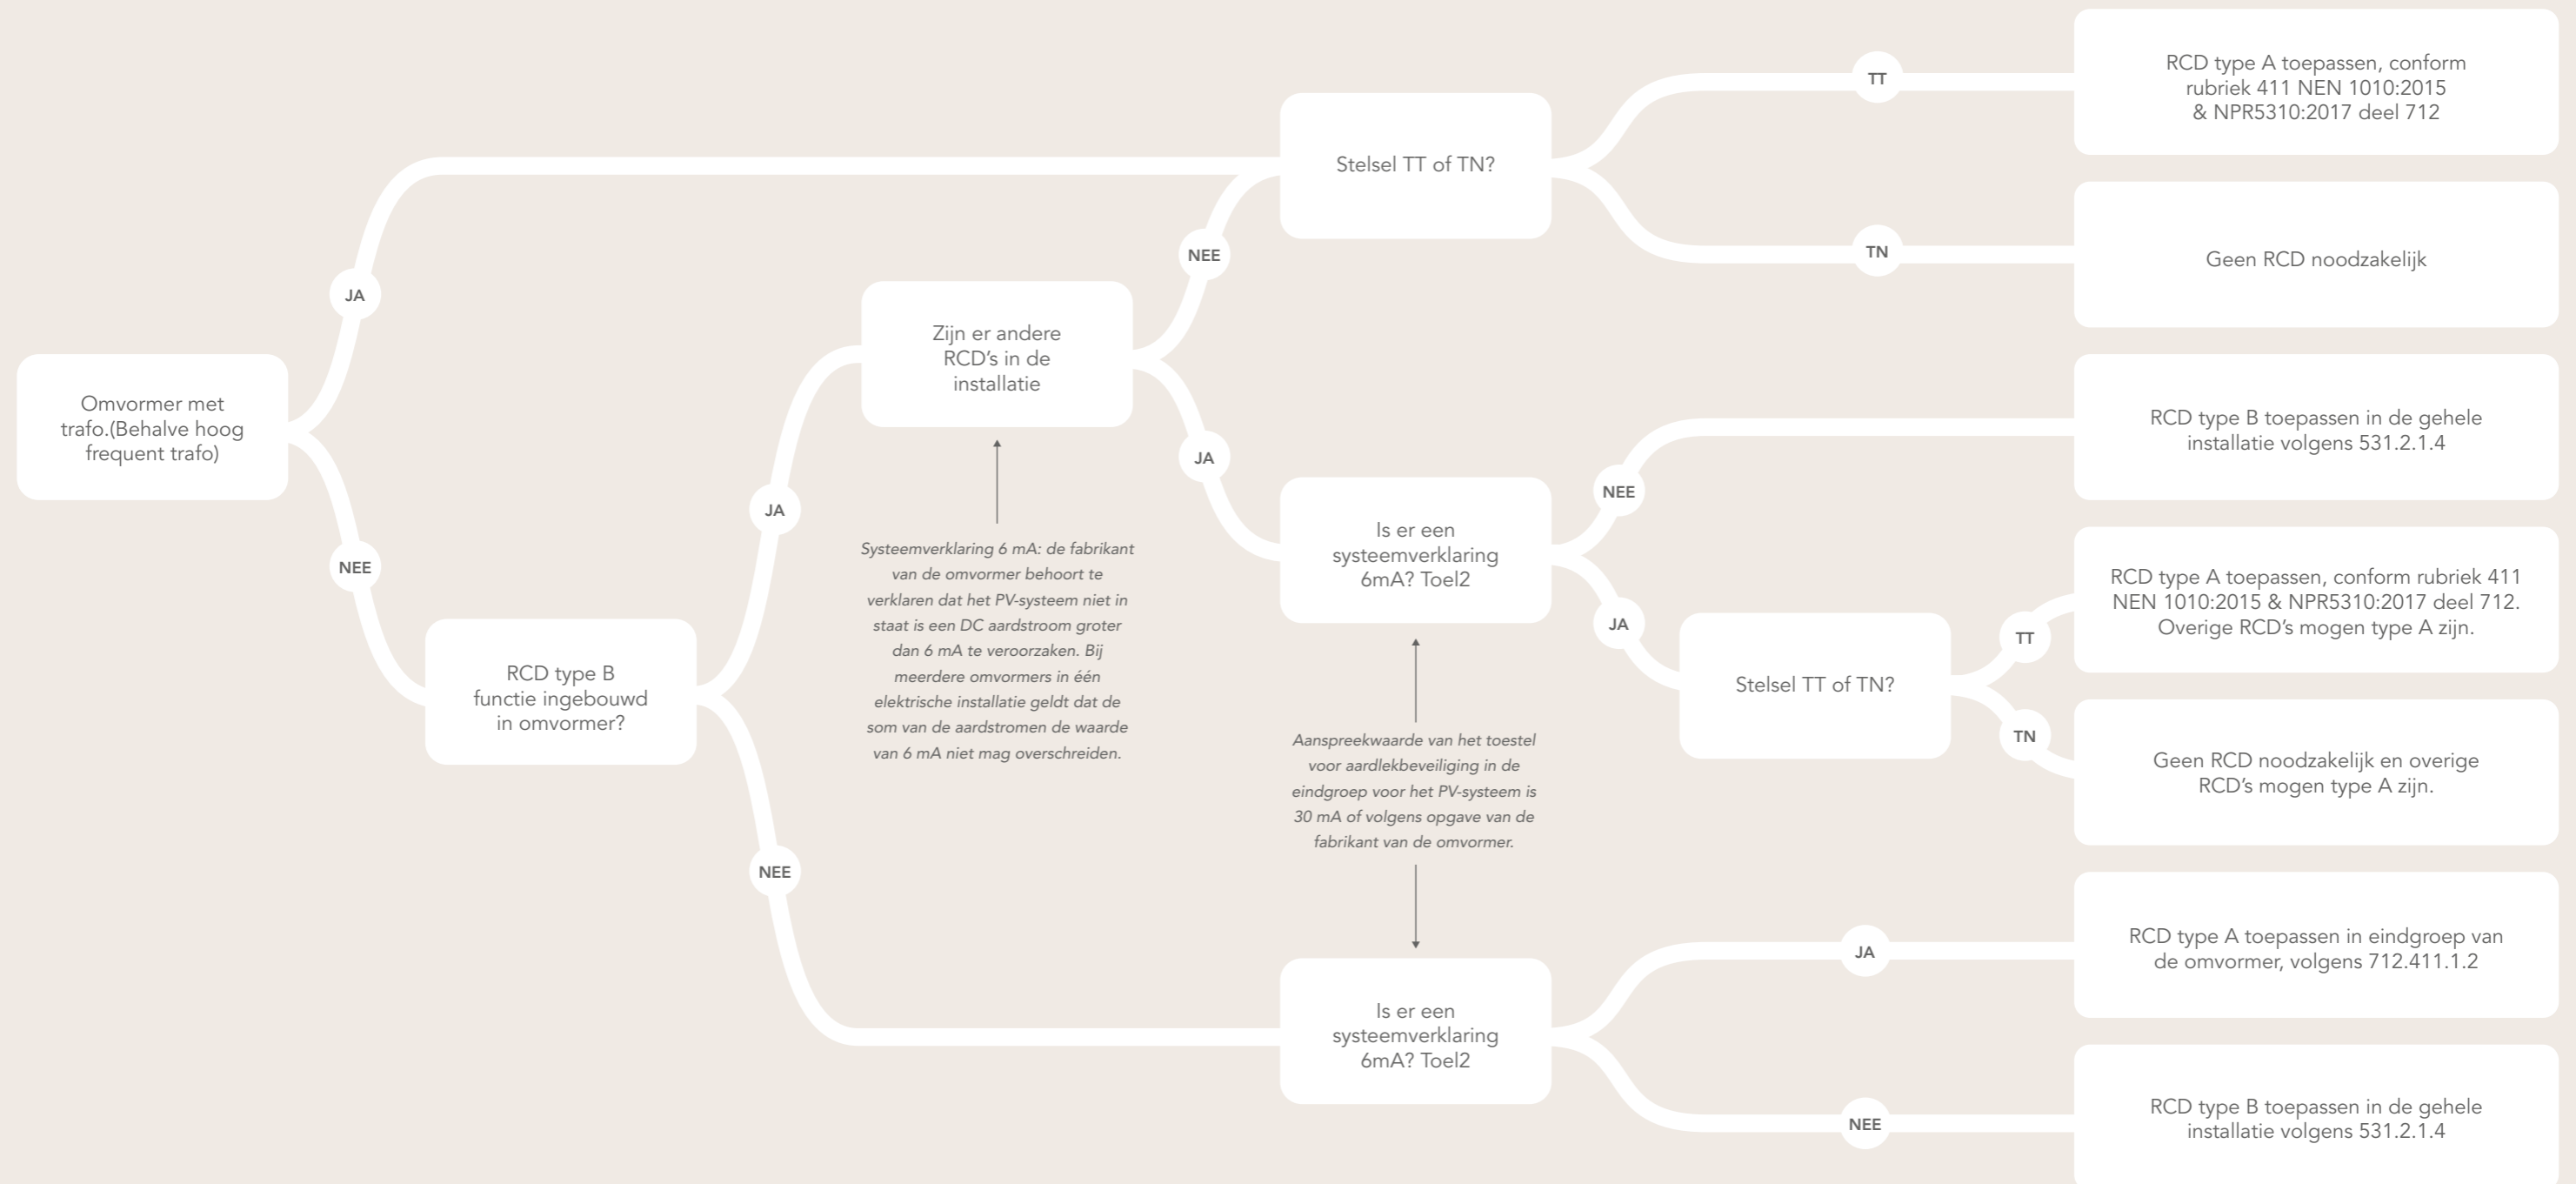

Systeemverklaring 6 mA: de fabrikant van de omvormer behoort te verklaren dat het PV-systeem niet in staat is een DC aardstroom groter dan 6 mA te veroorzaken. Bij meerdere omvormers in één elektrische installatie geldt dat de som van de aardstromen de waarde van 6 mA niet mag overschreiden.

Aanspreekwaarde van het toestel voor aardlekbeveiliging in de eindgroep voor het PV-systeem is 30 mA of volgens opgave van de fabrikant van de omvormer.